



Konzeptuelles Detail: Ufersicherungskonzept

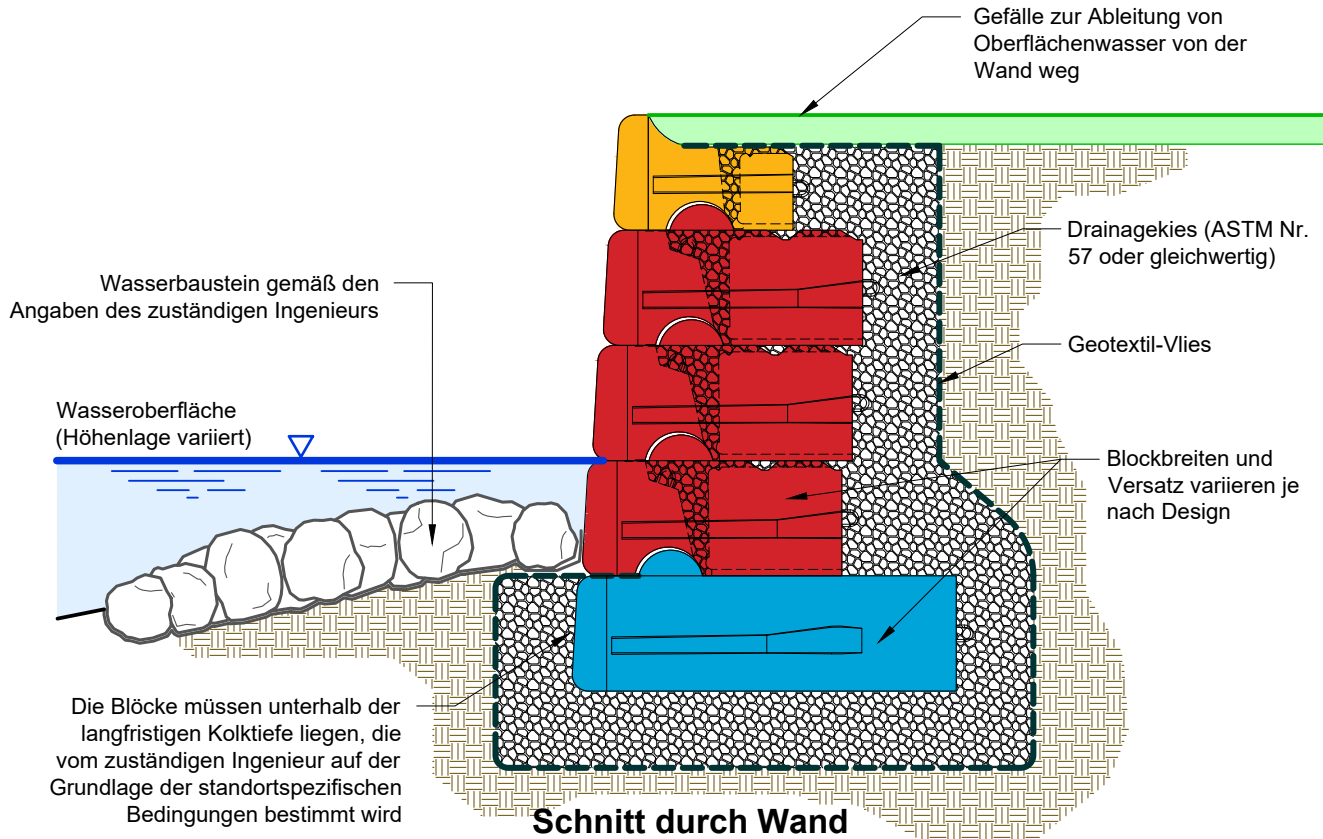

Anmerkungen:

- Verwenden Sie ASTM Nr. 57 Stein (oder wie vom zuständigen Ingenieur angegeben), um zwischen den Blöcken aufzufüllen.
- Vorläufige Wandhöhen-Tabellen gelten nicht und sollten aufgrund der Vielzahl von standortspezifischen Variablen nicht für Wände im Gewässerbau verwendet werden. Contact your local Professional Engineer for specific details and final design.
- Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Ingenieur für spezifische Details und den endgültigen Entwurf.
- Wände können eine Bewehrung mit Geogitter erfordern.
- Beachten Sie die endgültigen technischen Pläne.

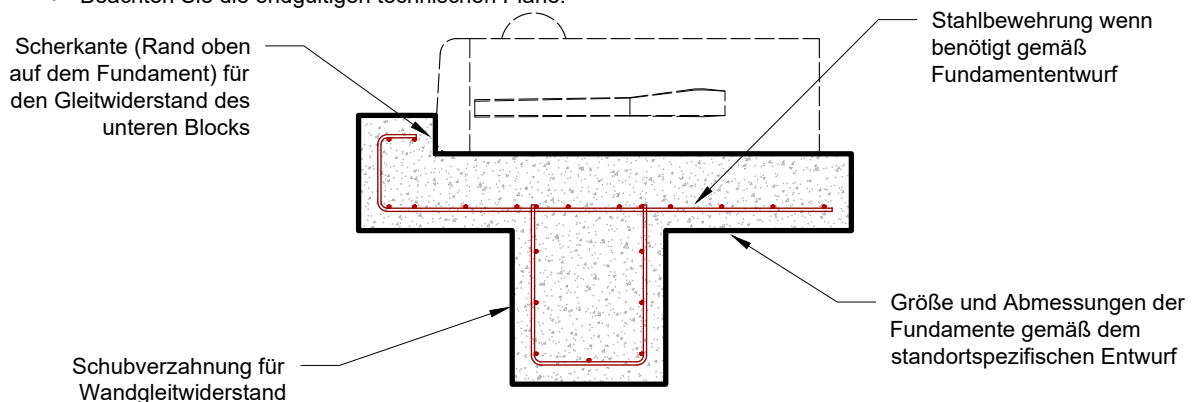

Optionales Betonfundament

Diese Zeichnung dient nur zur Information. Die Beurteilung der Eignung und/oder der Nutzungsart der in diesem Dokument enthaltenen Angaben liegt in der alleinigen Verantwortung des zuständigen Konstrukteurs. Die endgültigen Projektentwürfe, einschließlich aller Konstruktionsdetails, müssen von einem Beauftragten Ingenieur unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten des geplanten Standorts erstellt werden.

GEZEICHNET VON: JRJ/NWL	TITEL: Konzeptuelles Detail: Ufersicherungskonzept	REDI★ROCK® 05481 US 31 SOUTH, CHARLEVOIX, MI 49720 (866) 222-8400 ext 3010 • engineering@redi-rock.com www.redi-rock.com
GENEHMIGT DURCH: JRJ/NWL	Normale Versatzblöcke	
DATUM: 08-01-2019		
BLATT: 1 von 1	DATEI: 1 Conceptual Seawall Detail - Normal 080119.dwg	